Enzersdorf

Obstgarten

Wiese

Weide

Reitplatz

Schacht DN 1000
Sohle mit Auslauf
bei 568,65

Deckel 569,03
Sohle ca. 568,65
kein Schachtbauwerk!
hier wurde verm. nachträglich im offenen Loch
der SSK-Anschluss in das Betonrohr DN 250
eingeschlagen;
Rohr zusätzlich mit Beton gesichert

Vorhandenes Erdkabel der Telekom

Vorhandenes Niederspannungskabel

Drainageleitung

Regenrohrtrasse von Werkstatt

DN 250 Gefälle 1,43 %

Schacht DN 1000
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 567,40

vorhandene Trinkwasserleitung

DN 300 Gefälle 1,46 %

Gepl. Leitungstrasse DN 150/250
Regenwasserkanal

Anschluss des geplanten
Regenwasserkanals
(Planung des Büros
M. Frumm-Mayer,
Stand 25.01.10)

Schacht DN 1000
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 566,70

DN 300 Gefälle 1,74 %

Rohrleitung Beton DN 300: Zufluss von Niederschlagswasser aus landwirtsch. Flächen)

Schacht DN 1000
Schacht mit Ein-/Auslauf
bei 565,50

Neue, breite Ablaufmulde
(Sohlenbreite 2,0 m, Tiefe 0,50 m)
randl. Böschungen mit Neigung max. 1 : 2

Schacht DN 1000:
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 562,95

vorh. Freizeithütte

Vorh. Graben zur
Umleitung des
Wassers verfüllen

Notüberlauf
bei 564,80

Amselgraben

Vorhandene mehrstämmige
Erle (Altbaum) erhalten

Schacht DN 1500:
Sicherung von Einläufen u.
Überlauf durch Schutzgitter
Sohle bei 563,00
1. seitl. Einlauf DN 150 bei 563,00
2. seitl. Einlauf DN 150 bei 564,00
Überlauf bei 564,50

DN 300 SN 16 Gefälle 1,27 %

Einleitung in den vor-
handenen Graben bei 561,20,
Befestigung mit Steinmatratzen

Notüberlauf
bei 562,80

Schacht DN 1500:
Sicherung von Ein- u. Über-
lauf durch Schutzgitter
Sohle bei 561,00
seitl. Einlauf DN 150 bei 561,30
Überlauf bei 562,50

max. Wasserstand bei 564,5

max. Wasserstand bei 562,50

Eingestaute
Feuchtfläche
mit Röhricht

Becken 1:
Sohle eben bei 563,00 m;
max. Einstauhöhe 1,50 m;
max. Wasserstand bei 564,50m
bei einer Wasserfläche von 835 qm;
Freibord 0,50 m;
Aufnahmevolumen Vmax = 960 cbm;
Böschungsneigung 1 : 2,5

Becken 2:
Sohle eben bei 561,00 m;
Dauerstau bei 561,30 m;
max. Einstauhöhe 1,50 m;
max. Wasserstand bei 562,50m
bei einer Wasserfläche von 935 qm;
Freibord 0,50 m;
Aufnahmevolumen Vmax = 910 cbm;
Böschungsneigung 1 : 2.5

Schacht DN 1000:
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 564,60

Schacht DN 1000:
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 564,50

Schacht DN 1000:
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 562,65

Schacht DN 1000:
Sohle mit Ein-/Auslauf
bei 562,50

Bepflanzung der Feuchtfläche mit
Schilf/Phragmites communis und
Breitblättrigem Rohrkolben/Typha
latifolia (4 Stück/qm)

Schnitt

31,50 | 5,00 | 43,00 | 5,00

2227/1 | 2234 | 2238 | 2261 | 2151 | 2153 | 2278 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292

NORD

Vermessung:
BSM Ingenieurbüro
Robert-Bosch-Straße 82
83374 Traunwalchen

Übersichtsplan

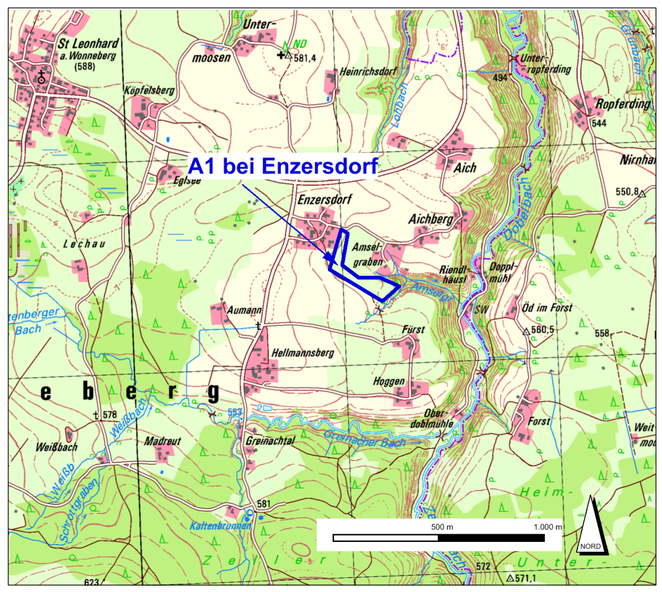

Legende

Bestand
(Biotoptypen nach SNK PLUS-Schlüssel)

- Wiese — Intensivgrünland (Wiese, Weide) (2200)
- Gras- und Krautflur auf feuchtem bis nassem Standort (gewässerbegleitende Staudenflur), nährstoffreich (2632)
- Altbaum, geschätzter Brusthöhendurchmesser über 50 cm (3410)
- Einzelgehölz (kein Altbaum) (3420)
- Gewässerbegleitendes Gehölz ohne Altbäume (3320)
- Bach/Graben mit reich strukturierter Ufervegetation u. kiesig/sandig/steinigem Sohlsubstrat (5211)
- Graben ohne reich strukturierte Ufervegetation, ohne kiesig/sandig/steiniges Sohlsubstrat, nicht sohlverbaut (5222)
- Asphaltstraße
- Grundstücksgrenze
- Höhenlinien auf der Basis der Vermessung durch das Ingenieurbüro BSM
- Böschungen
- Schmutzwasserkanal
- Regenwasserkanal

Planung

- Geplante Höhenlinien
- Auftrag von Erdaushub auf Fl.-nr. 2153
- Schacht DN 1000
- Rohrleitung
- Wasserstandslinie bei max. Aufnahmevolumen
- Untergrundsicherung durch Steinmatratzen

Flurneuordnung Waginger-Tachinger See
Landkreis Traunstein

Umsetzungskonzept zur Reduktion der diffusen Einträge

Maßnahme A1 bei Enzersdorf:
2 Becken zur Regenrückhaltung
Fl.-nr. 2151, 2153, 2267 u. 2278, Gemarkung Wonneberg,
Gemeinde Wonneberg

Entwurfsplanung M. 1 : 500
Planungsstand: 25.11.13, geändert 11.12.13

Auftraggeber:
Amt für Ländl. Entwicklung Oberbayern,
Bereich Zentrale Aufgaben

Entwurfsverfasser:
Ingenieurbüro Lenz
Lusenstr. 6, 94160 Ringelai
Tel. 08555/1667, Fax 4201, www.ingbuero-lenz.de